

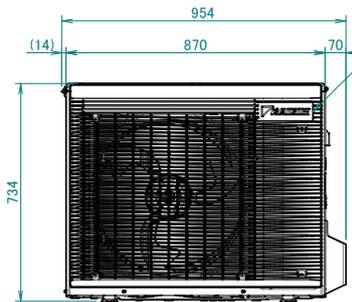



**RXJ42-50A9**

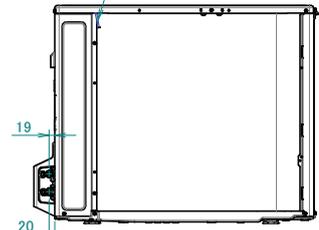


Aufkleber mit Markenname  
 Verkabelungsöffnungs-Bereich  
 Thermistor Außenlufttemperatur



Aufkleber des Herstellers  
 Zuverlässigkeitsklasse für Produkt


4 Bohrungen für Ankerschrauben  
 -M8 oder M10-

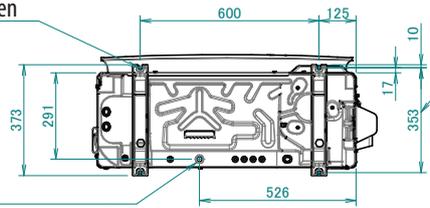


Abstand der Bohrungen für Ankerbolzen

Kondensatableitung  
 Anschluss Schlauch (Innendurchmesser: ·15,9-mm)

Mindestfreiraum für Luftdurchgang  
 Wandhöhe auf Luftauslassseite < 1.200 mm

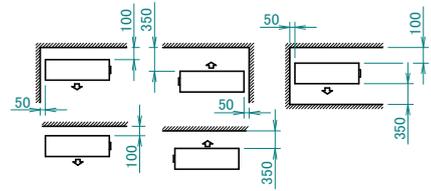

Mit abgenommener Abdeckung Rückschlagventil

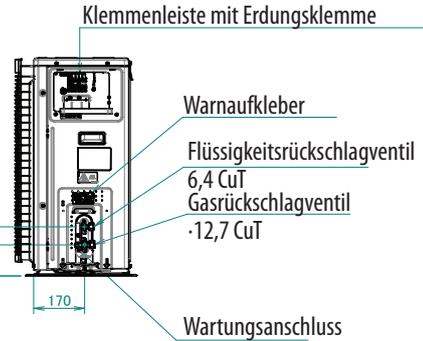

Klemmenleiste mit Erdungsklemme  
 Warneufkleber  
 Flüssigkeitsrückschlagventil  
 6,4 CuT  
 Gasrückschlagventil  
 ·12,7 CuT  
 Wartungsanschluss